

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Commune de MESQUER (Loire-Atlantique) Conseil Municipal du</p> <p style="text-align: center;">Lundi 16 décembre 2024</p> | <p>DATE DE CONVOCATION : 7 décembre 2024 DATE D’AFFICHAGE : 7 décembre 2024</p> <p>Nombre de Conseillers en exercice : 19 Nombre de Conseillers présents : 13 Nombre de Conseillers votants : 17</p> |
|---|--|

L’an deux mil vingt-quatre, le lundi 16 décembre, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de MESQUER, en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre BERNARD, Maire

Présents : Messieurs Thierry GUYON, Éric ROULIER, Madame Catherine FOUCAULT (ayant pouvoir de voter au nom de Mme Delphine JOFFRAUD), Monsieur Rémy CHATTON (ayant pouvoir de voter au nom de Mme Chantal LEYE), adjoints et Madame Aurélie RIALANT-BESLAND, Monsieur Yves LEBEAUPIN, Madame Monique TATTEVIN (ayant pouvoir de vote au nom de Mme Estelle Hervy), Monsieur Gilles CHASSIER, Monsieur Nicolas CITEAU, Madame Anne GROLEAU (ayant pouvoir de voter au nom de Mme Bernadette BROSSEAU), Monsieur Jean-Pierre BUCHEL et Monsieur Joël NEVEUX, conseillers municipaux.

Absents excusés : Mesdames Bernadette BROSSEAU, Delphine JOFFRAUD, Estelle HERVY et Chantal LEYE,

Absents : Madame Anne-Gwenn ALEXANDRE, Monsieur Yves LINGER

Pouvoirs : Madame Chantal LEYE a donné pouvoir à Monsieur Rémy CHATTON, Madame Delphine JOFFRAUD a donné pouvoir à Madame Catherine FOUCAULT, Madame Bernadette BROSSEAU a donné pouvoir à Madame Anne GROLEAU, Madame Estelle HERVY a donné pouvoir à Madame Monique TATTEVIN

Madame Anne GROLEAU a été élue secrétaire de séance.

RAPPORT D’ACTIVITES 2023 DU SERVICE D’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF

En application du décret n° 95.635 du 6 mai 1995, un rapport sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement est établi par la communauté d’agglomération CAP Atlantique.

Ce rapport contribue à mieux connaître et faire connaître les conditions techniques, organisationnelles et économiques dans lesquelles les services publics de l’eau et de l’assainissement collectif et non collectif sont gérés.


Il a été présenté à la commission « Gestion des Services Urbains » de Cap Atlantique le 12 septembre 2024 et au conseil communautaire le 26 septembre 2024.

Pièce jointe : rapport annuel 2023 synthétique sur le service d’eau et d’assainissement collectif et non collectif


Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation.

Reçu au contrôle de légalité
le 17/12/2024
Publié ou notifié
le 18/12/2024
Le Maire.


Jean-Pierre BERNARD
Maire

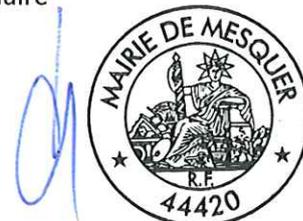


Evolution de l'achat d'eau potable en m3

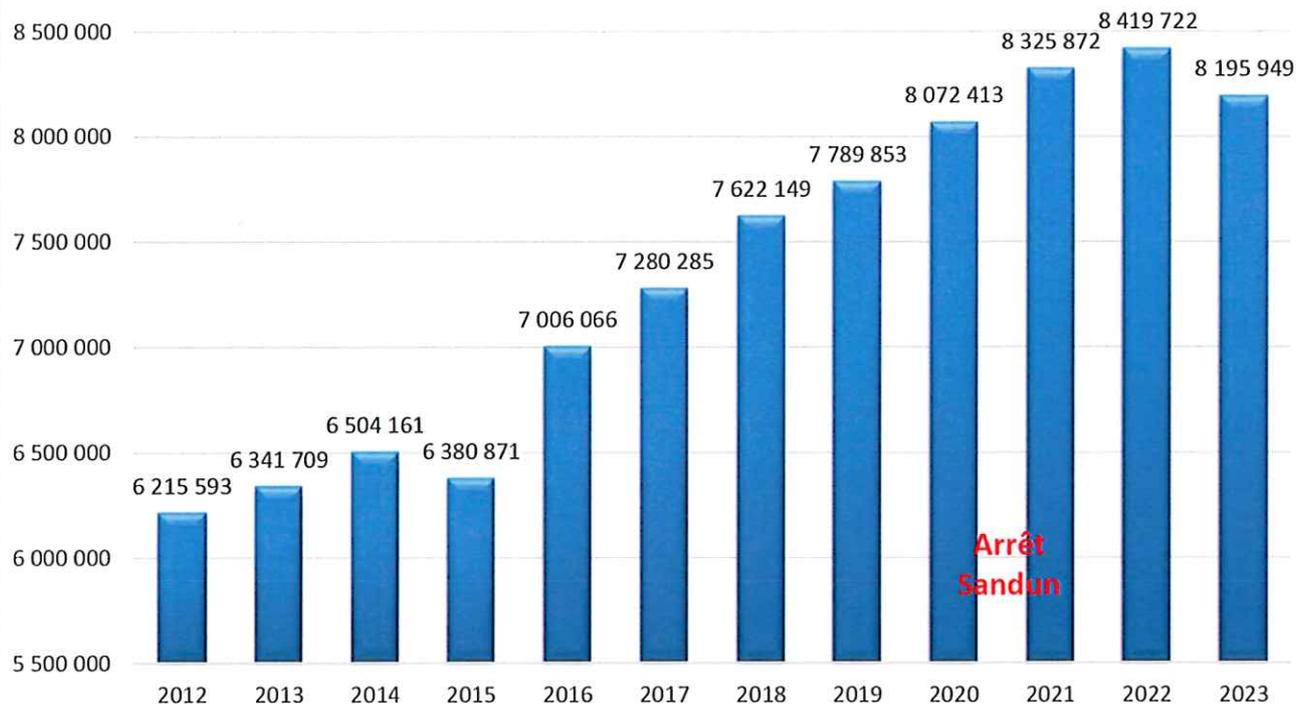


Evolution du linéaire (km) sur 10 ans Territoire de Cap Atlantique

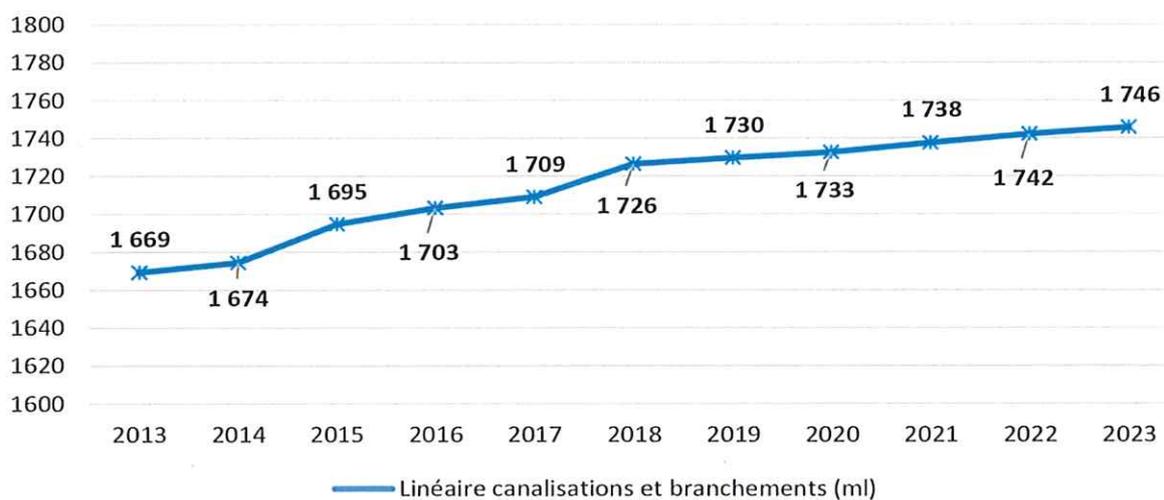


Evolution des volumes facturés sur territoire de CAP Atlantique en million de m3 sur 10 ans

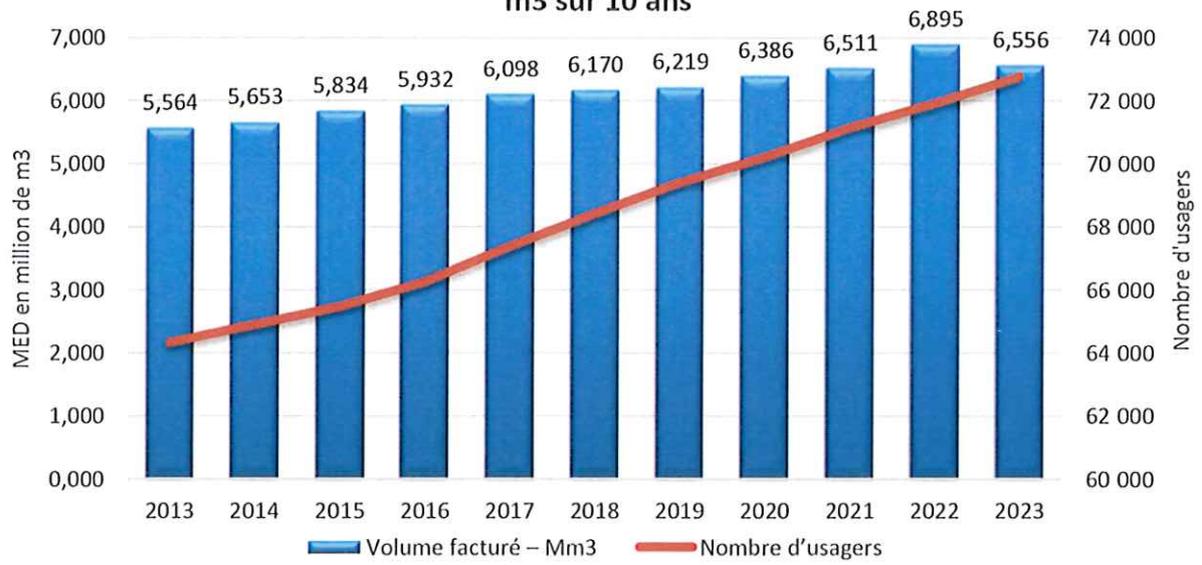


TARIF EAU POTABLE EN € TTC

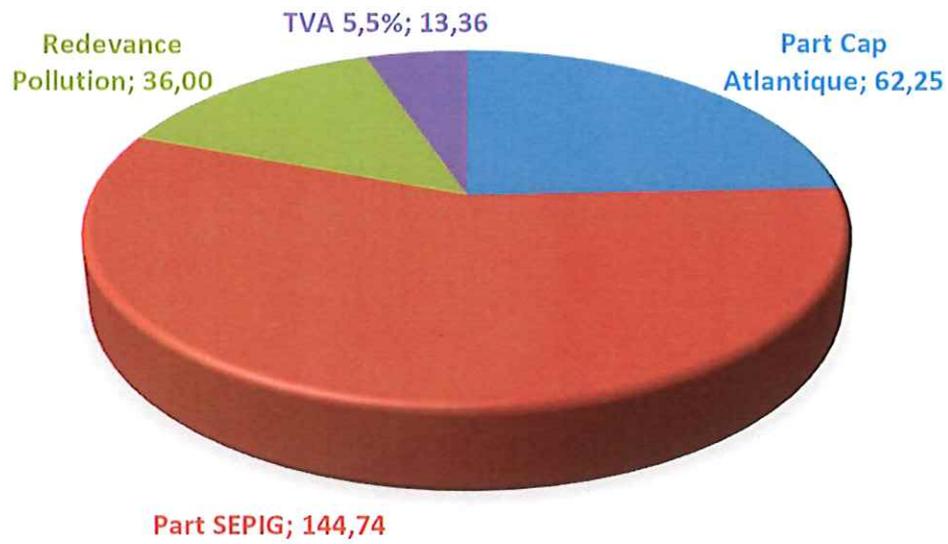


Evolution de la facture en Eau Potable (€ TTC)

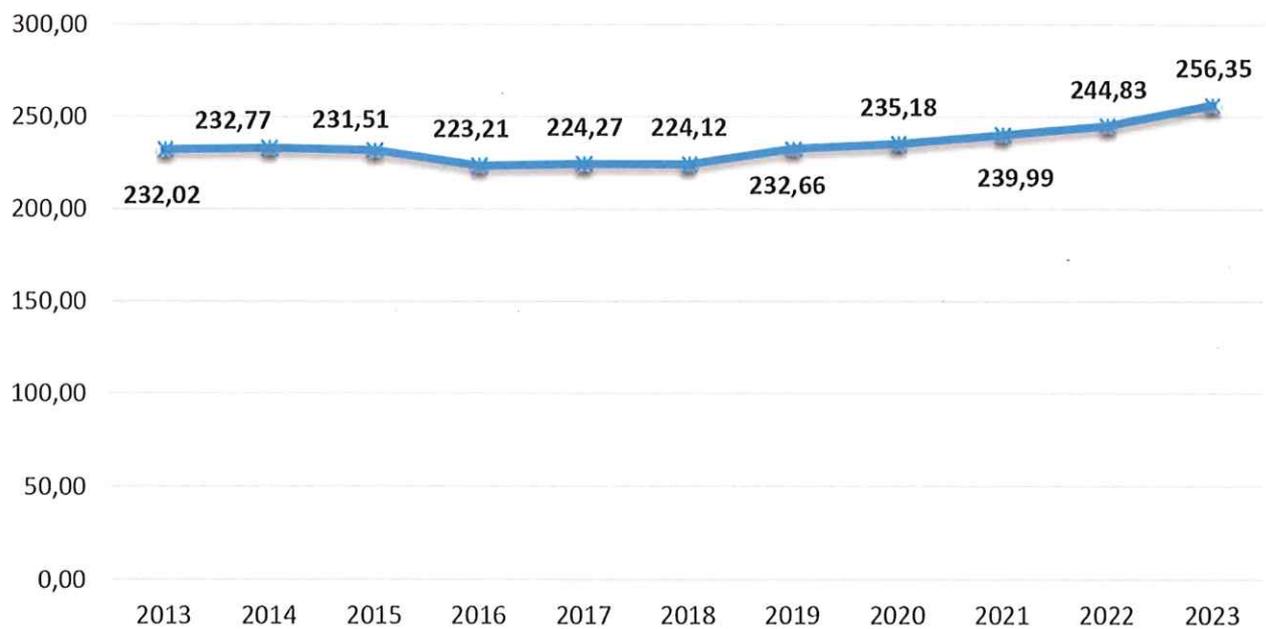

Evolution du linéaire EU en km Territoire de Cap Atlantique

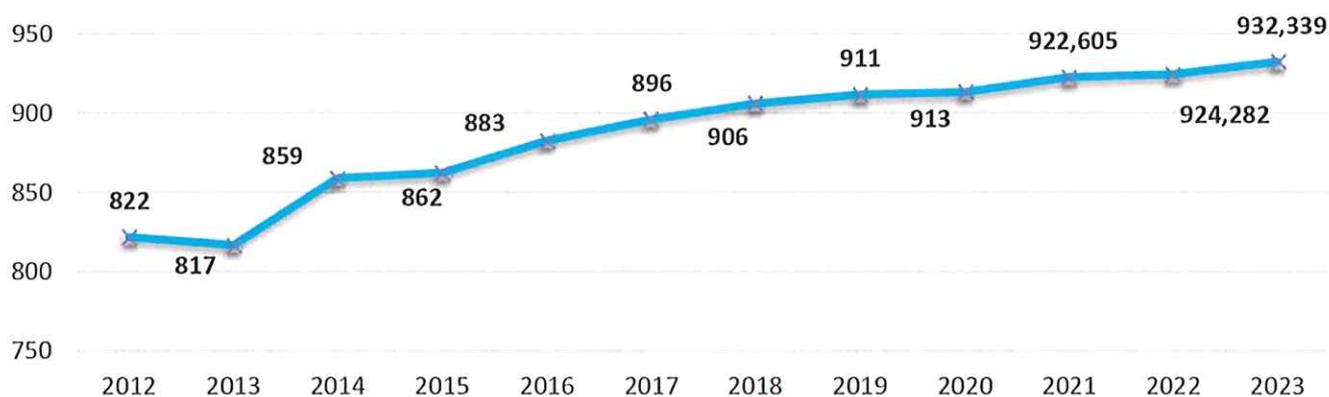

Nombre de branchements sur le territoire de Cap Atlantique

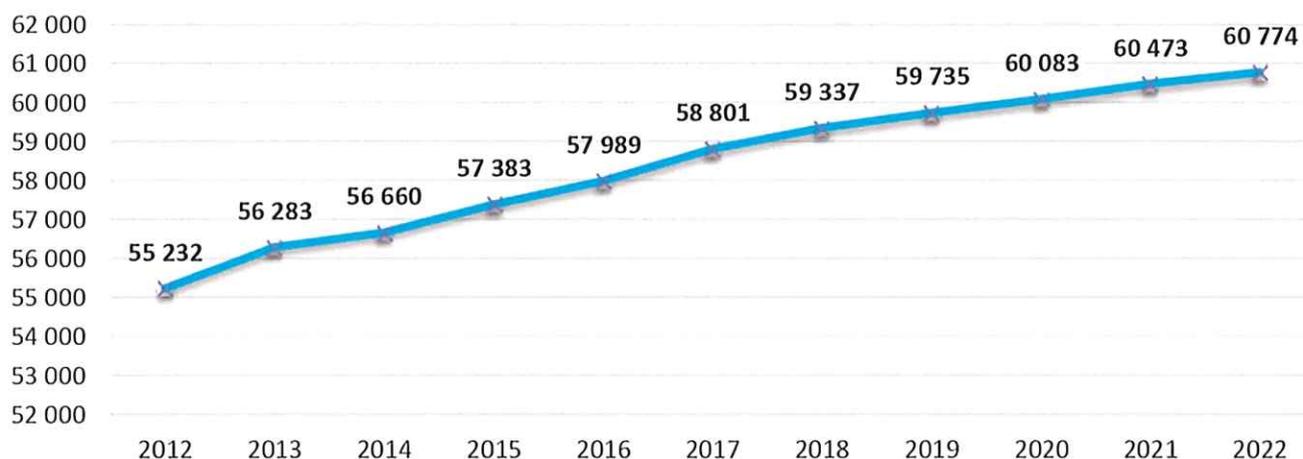

Desserte des secteurs situés en zonage collectif : Augmentation de 14.15 % du linéaire du réseau d'eaux usées et de 16% du nombre d'abonnés en 10 ans.

12. LE CONTROLE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Depuis 1999, il y a eu 2474 visites d'effectuées soit 43 629 contrôles en 1ère visite. Au 31/12/2023, il reste 84 propriétés polluantes ainsi que 482 propriétés non raccordées en partie ou en totalité.

Bilan général de la conformité des contrôles de branchements collectifs en 2023


| | Nombre Total de contrôles effectués | Conformité sur les contrôles de 2023 | | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | Conforme | Non-conforme global | Non-conforme (en nombre) | | |
| | | | | Polluant | | Non polluant |
| | | | | Polluant | Non raccordé en partie ou en totalité | |
| Cap Atlantique | 2011 | 1839 | 155 | 3 | 62 | 90 |
| APG | 463 | 460 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 2474 | 2 299 93.6% | 158 6.4% | 3 1.9% | 64 40.5% | 91 57.6% |

CONFORMITE DES CONTROLES SPAC EN 2022



■ CONFORME ■ NON CONFORME GLOBAL

RÉPARTITION DES NON CONFORMITÉS EN 2022



■ NON POLLUANT ■ POLLUANT ■ NON RACCORDE EN PARTIE OU EN TOTALITE